



УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «Горлесхоз»
В.В. Челуснов

АКТ
обследования аварийных деревьев № 4
ЗАО г. Зеленогорска, Красноярского края

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
МКУ «Горлесхоз»	-	13	19

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку


№ деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м.	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	N 56.123312 E 94.634023	Береза	24	28	0,65	Дерево, поврежденное в сильной степени, имеет опасный наклон 30° в направлении строений на садовом участке	2022
2	N 56.123222 E 94.634711	Береза	24	24	0,51	Дерево, поврежденное в сильной степени, крона разрушена, отдельные ветви засохли	2022

Исполнитель работ по проведению обследования аварийного дерева:
Владимиров Юрий Владимирович – мастер леса
Подпись _____

Дата составления документа 29.03.2022 Телефон 8(39169)2-73-69

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: рекомендуется провести вырубку аварийных деревьев.

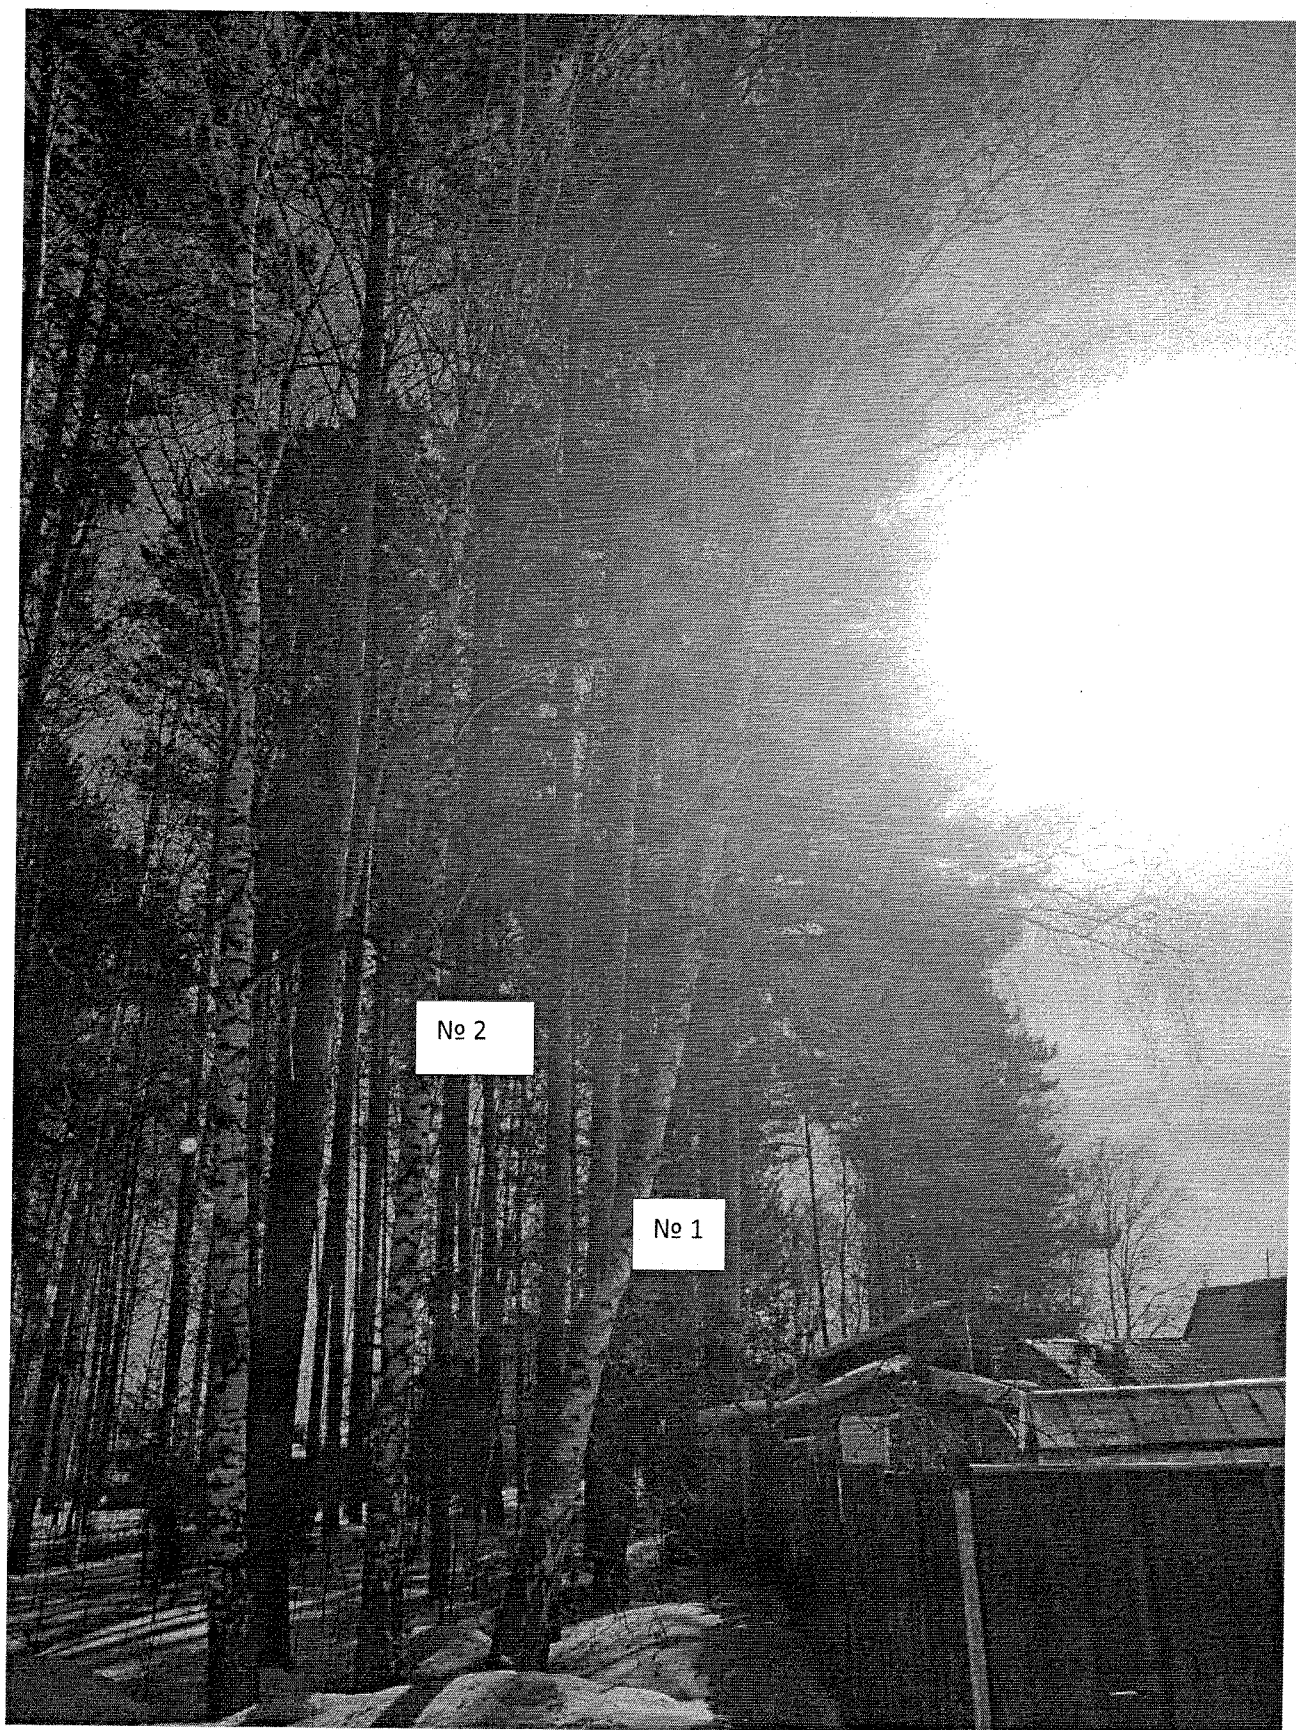

№ 2

№ 1